



כ"ט אייר תשפ"ד
06 יוני 2024

צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בשטחים פתוחים במועדים ובאזורים מסוימים

לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה-2015

מתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות) התשע"ה-2015 (להלן – התקנות), בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני מורה על איסור הדלקת מדורות*, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים, בשטחי מחוז צפון, מחוז חוף, מחוז ירושלים ומחוז יו"ש של הרשות הארצית לכבאות והצלה והמסומנים במפה שבתוספת בצבע אדום, וזאת החל ממועד פרסומו של צו זה ועד ליום 1 באוגוסט 2024 (כ"ו בתמוז, התשפ"ד) בשעה 23:59.

למען הסר ספק יובהר כי איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות, לרבות עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים וגזם.

על אף האמור לעיל, ניתן לבצע עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח כאמור, ובתנאי שהעבודות יתבצעו במרחק העולה על 20 מטרים מיער, חורש או מצמחיה דליקה וכן יינקטו על ידי מבצע העבודות או מי מטעמו כל האמצעים למניעת היווצרות והתפשטות דליקה, לעניין זה יהיו האמצעים לא פחות מהקבוע בתקנה 6 לתקנות [מים, חול וכל אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת].

מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.


אייל כספי, רב טפסר
נציב כבאות והצלה לישראל

כ"ט אייר, התשפ"ד
6 יוני 2024

*מדורה – דליקה יזומה ומבוקרת, למעט דליקה כאמור בתוך מתקן ייעודי להכנת אוכל או לשריפתו, או בתוך מתקן ייעודי לחימום, ולמעט דליקה כאמור שהותרה על פי כל דין. (תקנה 1 לתקנות)



כבאות והצלה לישראל לשכת נציב
ISRAEL FIRE AND RESCUE COMMISSIONER'S OFFICE

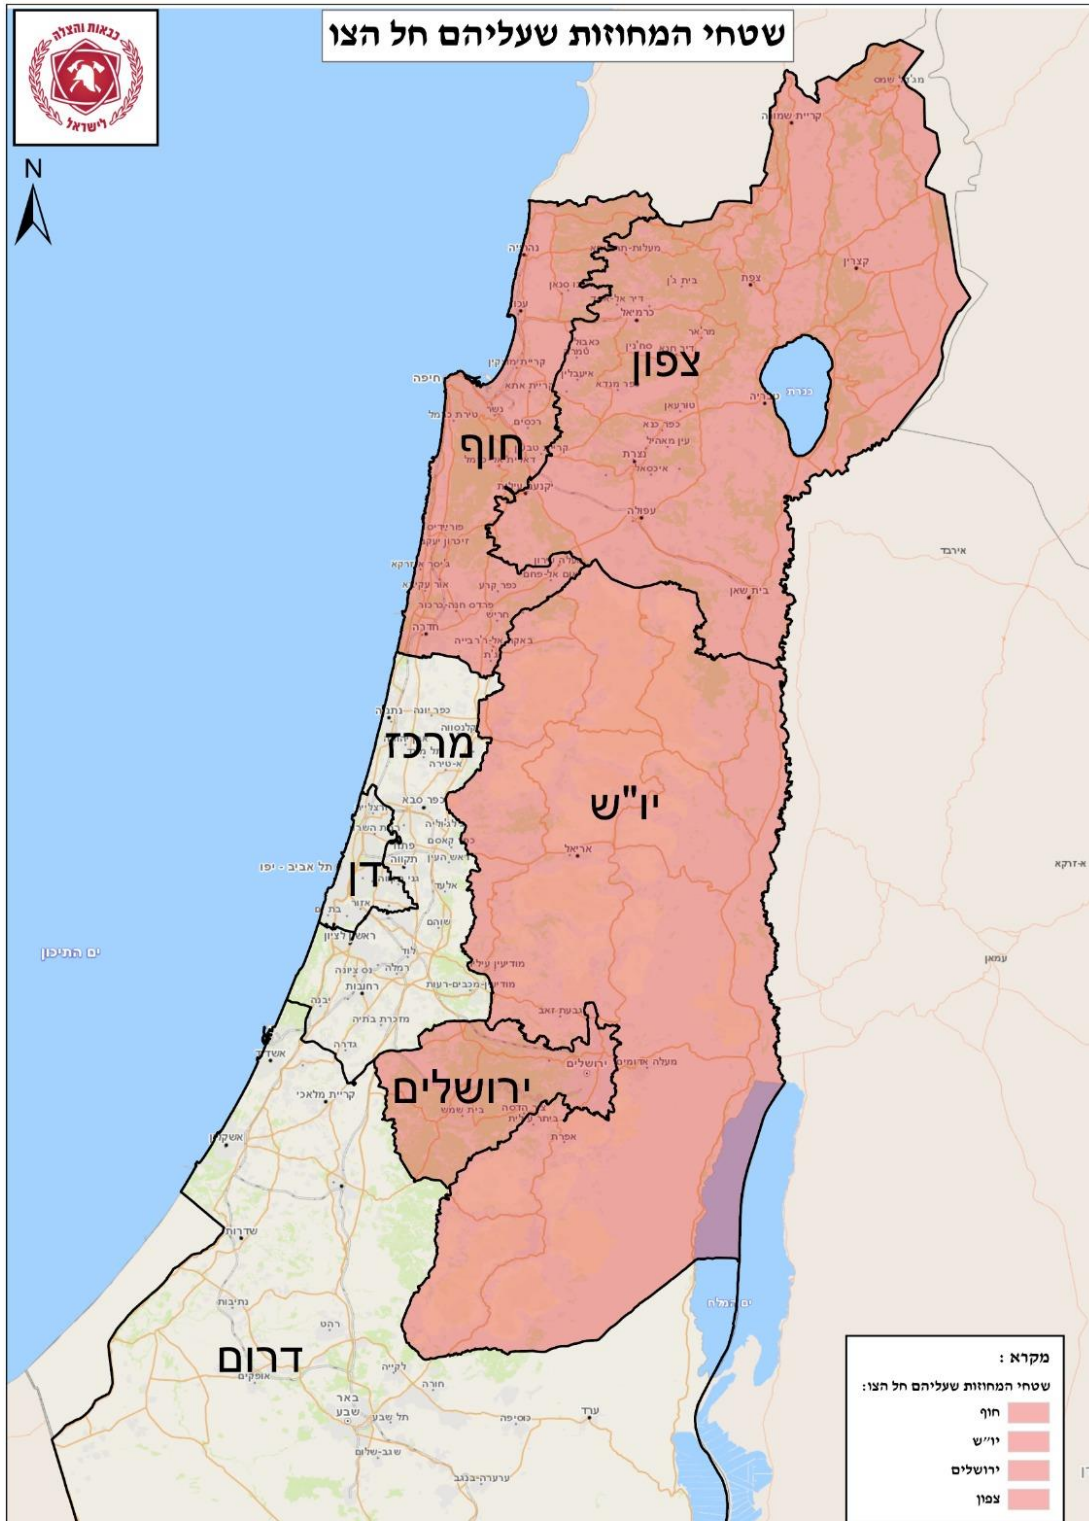

תאריך: 06.06.2024

תחום GIS - תקשוב - כבאות והצלה לישראל

shirans@102.gov.il 03-9430100/40

שד' רחבעם זאבי פינת מרילנד, ראשל"צ ת.ד. 4541 מיקוד 7514401 רחוב רחבעם זאבי פינת מרילנד, ראשל"צ ת.ד. 4541 מיקוד 7514401